FIGURES

Poste EDF
Kourou
Point de
livraison EDF
Route du Degrad
Saramaca
Centrale PV Savane
Aubanèle
Nouvelle piste
Crique
Passoura
Aubanèle
Pariacabo
Montagne Lombard
Montagne Café
FLEUVE
0 500 m

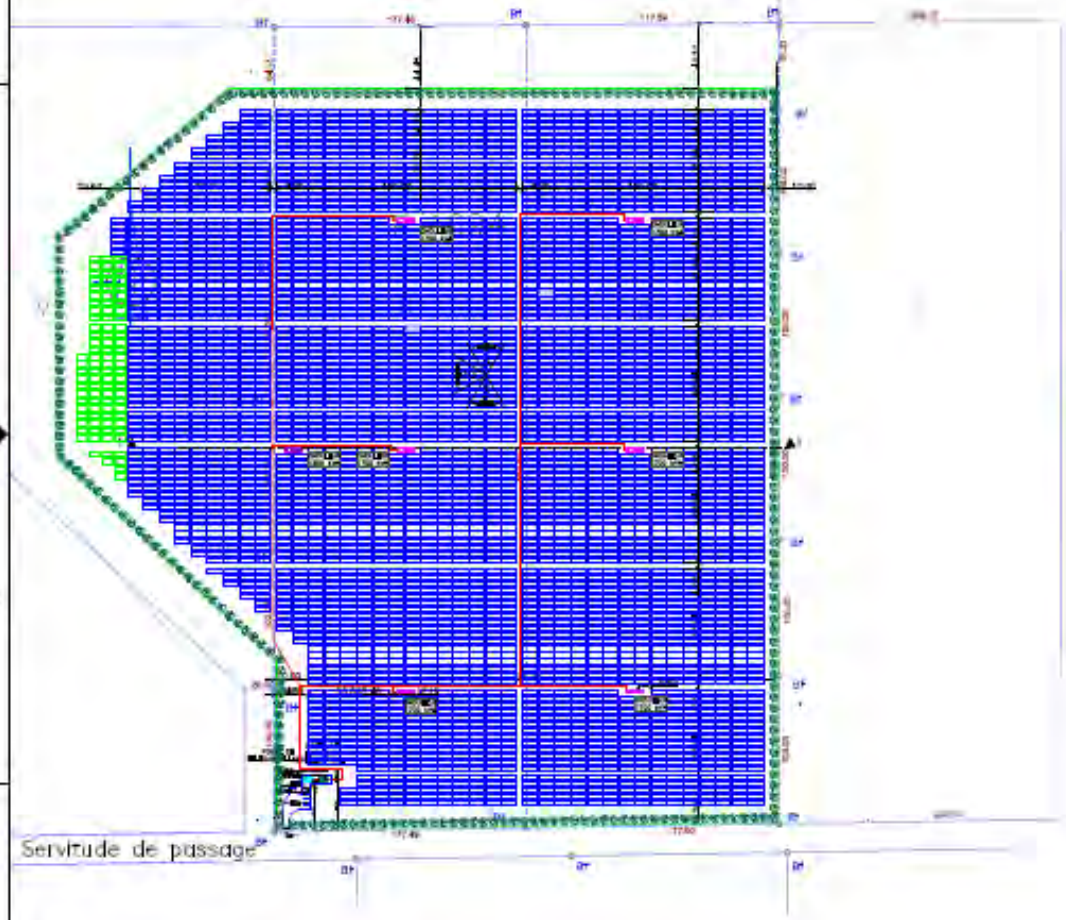

LEGENDE :

- BAT 01 : Local technique/poste de surveillance (hauteur batiment : 3,57m / 7,57 NGG)
- BAT 02 : Poste de livraison (hauteur batiment : 3,57m / 7,57NGG)
- BAT 03 : Filtre actif (hauteur batiment : 3,57m / 7,57NGG)
- BAT 04 : Batiment Onduleurs 1300 kVA ou 1700 kVA (hauteur batiment : 3,57m / 7,57 NGG)
- Bloc de 45 panneaux First Solar 272
- Bloc de 42 panneaux First Solar 272
- Raccordement vers réseau EDF HTB
- Cloture
- Arbres à planter

Quantum

KOUROU – SAVANE AUBANELE

Implantation– vue générale

165 (89) p. First Solar FS 272

11,99 MW

A4